



2015000586E



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No): WT2017B03A01685



委托单位:

Altena-Jarn Limited

Entrusted by

样品名称:

吸音安全地板

Sample Name

检验类别:

委托检验

Test Type



国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials



WT2017B03A01685





国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)

中心编号: **WT2017B03A01685**

第 1 页 共 2 页

样品名称	吸音安全地板	检验类别	委托检验
委托单位	Altena-Jarn Limited	商 标	AltenaJarn
生产单位	天津洁地左源科技有限公司	样品状态	样品完好
来样日期	2017 年 12 月 01 日	样品数量	2m ²
生产日期 /批号	2017 年 06 月 19 日/20170619	型号规格	BT024/6.5mm
检验依据	GB/T 19889.3-2005《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分: 建筑构件空气声隔声的实验室测量》 GB/T 50121-2005《建筑隔声评价标准》		
检验项目	空气声隔声量		
检验结论	*检验结果见第 2 页。*		
附注: (此处空白)			



签发日期: 2017 年 12 月 15 日

(检验专用章)

批 准:

李超

审 核:

刘永

编 制: *李顺达*

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538 邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

检验报告

(Test Report)


中心编号: **WT2017B03A01685**

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	检验结果
1	空气声隔声量, dB	28

中心频率, Hz	100	125	160	200	250	315	400	500	630
隔声量, dB	17.2	12.9	12.6	18.5	17.8	25.6	27.9	27	26.4
中心频率, Hz	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
隔声量, dB	28.6	27.3	29.1	27.3	27	29.8	35.8	39.8	43.3
计权隔声量, R_w	$R_w(C;Ctr) = 28 (-1; -4)dB$								

试件的隔声特性曲线图

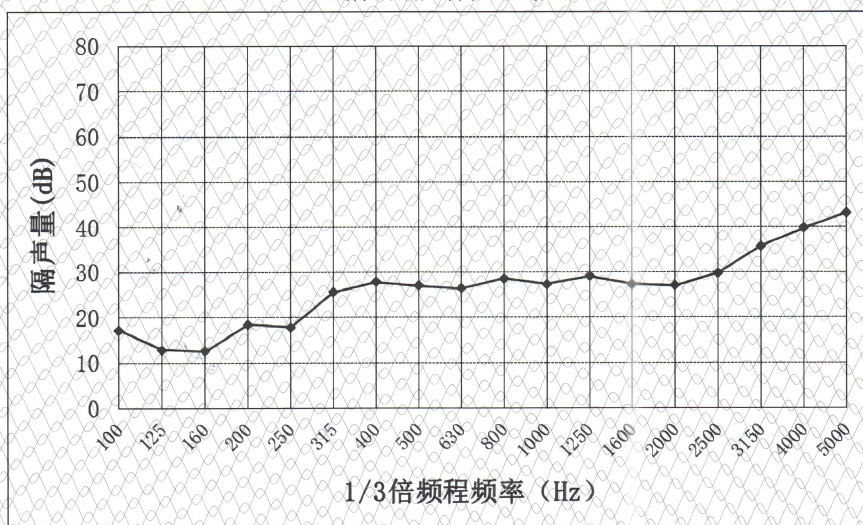

备注: 1、计权隔声量 (R_w) 及频谱修正量 (C , C_{tr}) 依据 GB/T 50121-2005 计算;
不同种类的噪声源宜采用的频谱修正量参照 GB/T 50121-2005 中表 A.0.1 进行选择;
2、厚度 6.5mm。

本报告结束

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼 电话: 65728538 邮编: 100024

说 明

Notice

- 1、本报告无中心“检验专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 2、本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 3、本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered or copied partially.

- 4、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出。逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供，中心不对其真实性负责。委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 6、本报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号，与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本中心联系方式：

地址 (Address)：北京市朝阳区管庄东里1号

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R.China.

邮编 (Post Code)：100024

电话 (Tel)：(86-10) 65728538 51167681 / 7983 / 7984

传真 (Fax)：(86-10) 65715991

报告真伪查询：Tel：(86-10) 51167679 Fax：(86-10) 65764684

网址 (Web)：http://www.cbmtc.com www.chinabmnet.com www.ctc.ac.cn

电子邮箱 (E-mail)：baogao@ctc.ac.cn

